



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 02/03/2026

Page 1/2

20/32 Cb II f1.5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire



Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Validité : du 02/03/26 au 02/09/26

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20

31.5

PTV 411

20/32 Cb II f1.5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire (26/03/2024)

	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI
		10	20	31.5	45	63	
V.S.S.	1.5	5	20	99	100	100	35.00
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100	0.00

Partie informative

Résultats de production

du 30/06/25 au 24/02/26

	0.063	10	20	31.5	45	63	FI
Maximum	0.4	1	9	92	100	100	16.22
Xf-1.44xEcart-types	0.2	1	8	90	100	100	
Moyenne Xf	0.1	0	6	86	100	100	13.22
Xf-1.44xEcart-types	0.0	0	3	81	100	100	
Minimum	0.0	0	2	80	100	100	9.78
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	8
Dernière valeur	0.1	1	6	87	100	100	9.78

EN 12620: 20/31.5 GC80-20

EN 13242: 20/31.5 GC80-20

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m³ (LI : 2.61 Mg / m³ - LS : 2.75 Mg / m³)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.72 Mg / m³ (LI : 2.67 Mg / m³ - LS : 2.81 Mg / m³)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.81% (LI : 0.4% - LS : 1 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 02/03/2026


20/32 Cb II f1.5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire



Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

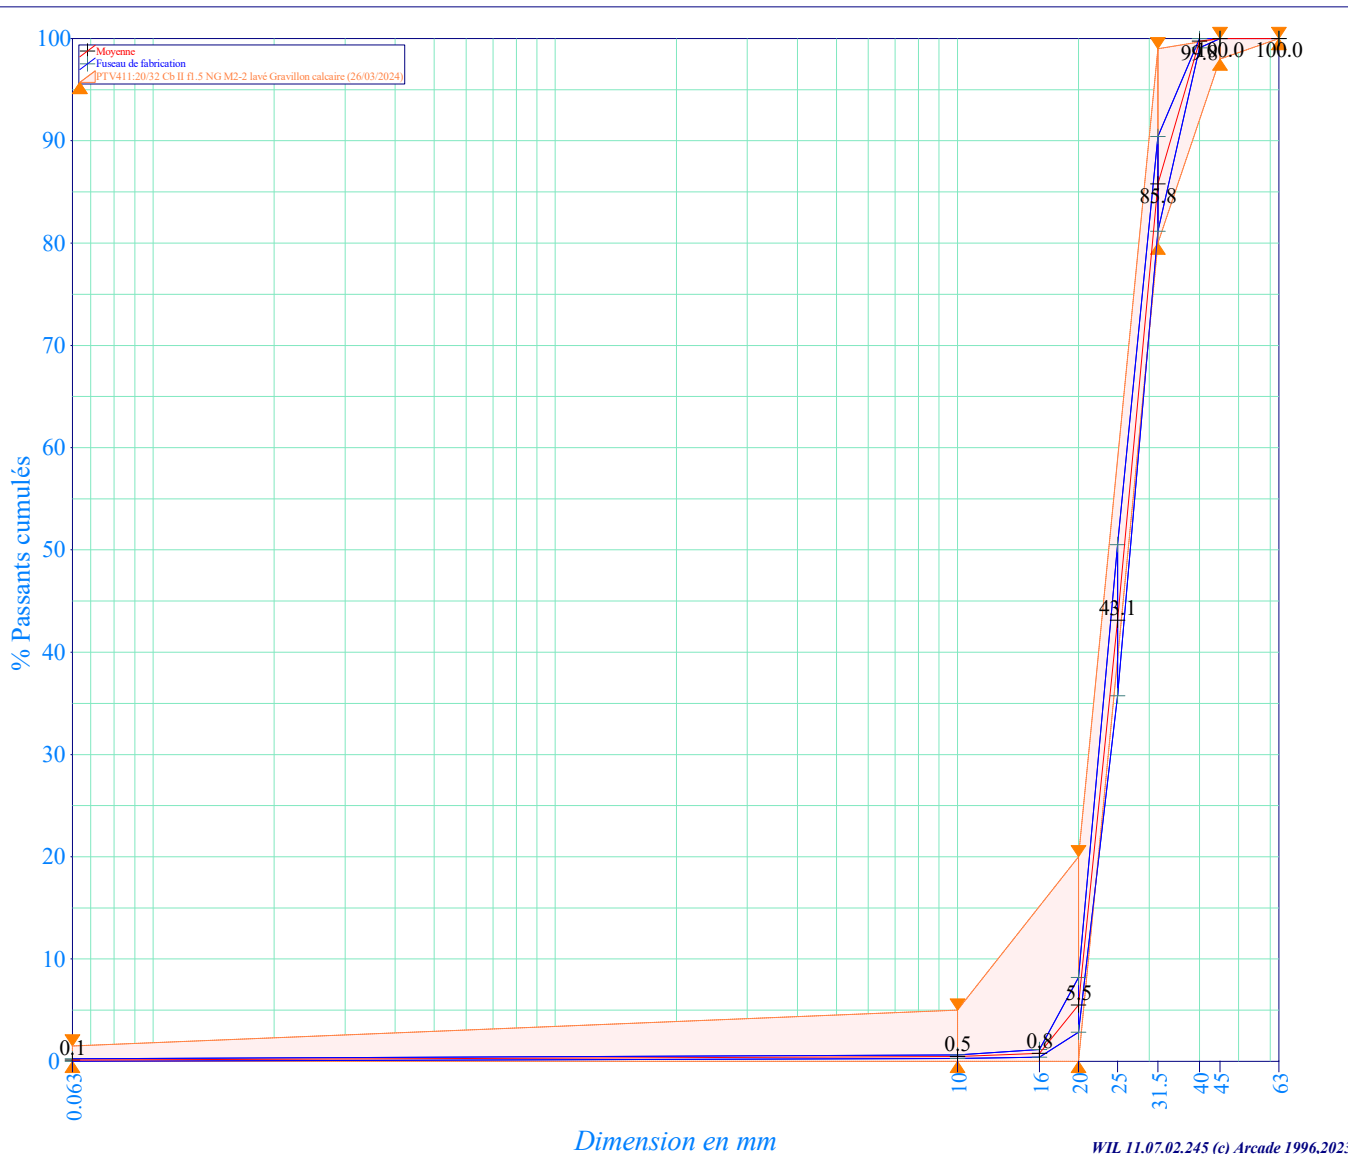

WIL 11.07.02.245 (c) Arcade 1996,2023

EN 12620: 20/31.5 GC80-20
EN 13242: 20/31.5 GC80-20

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m³ (LI : 2.61 Mg / m³ - LS : 2.75 Mg / m³)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.72 Mg / m³ (LI : 2.67 Mg / m³ - LS : 2.81 Mg / m³)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.81% (LI : 0.4% - LS : 1 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45